NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	RODZAJE POSADZKI
2.1	KOMUNIKACJA	20,76	TARKETT
2.2	MAGAZYN	9,52	TARKETT
2.3	ISTNIEJĄCY MAGAZYN	10,63	BEZ ZMIAN
2.4	PIJALNIA WÓD MINERALNYCH	222,39	TARKETT
2.5	SIŁOWNIA	43,80	TARKETT
2.6	KLATKA SCHODOWA	29,42	PŁYTKI CERAMICZNE
2.7	ISTNIEJĄCA SALA GIMNASTYCZNA	177,49	BEZ ZMIAN
	SUMA	513,71	

Legenda oświetlenia

- Łącznik jednobiegunowy 10A/250V p/t III
- Łącznik jednobiegunowy 10A/250V p/t IP44
- Łącznik świecznikowy 10A/250V p/t
- Łącznik świecznikowy 10A/250V p/t IP44
- Łącznik schodowy 10A/250V p/t
- Łącznik schodowy 10A/250V p/t IP44
- Łącznik o zestyku chwilowym 10A/250V p/t do załączania oświetlenia

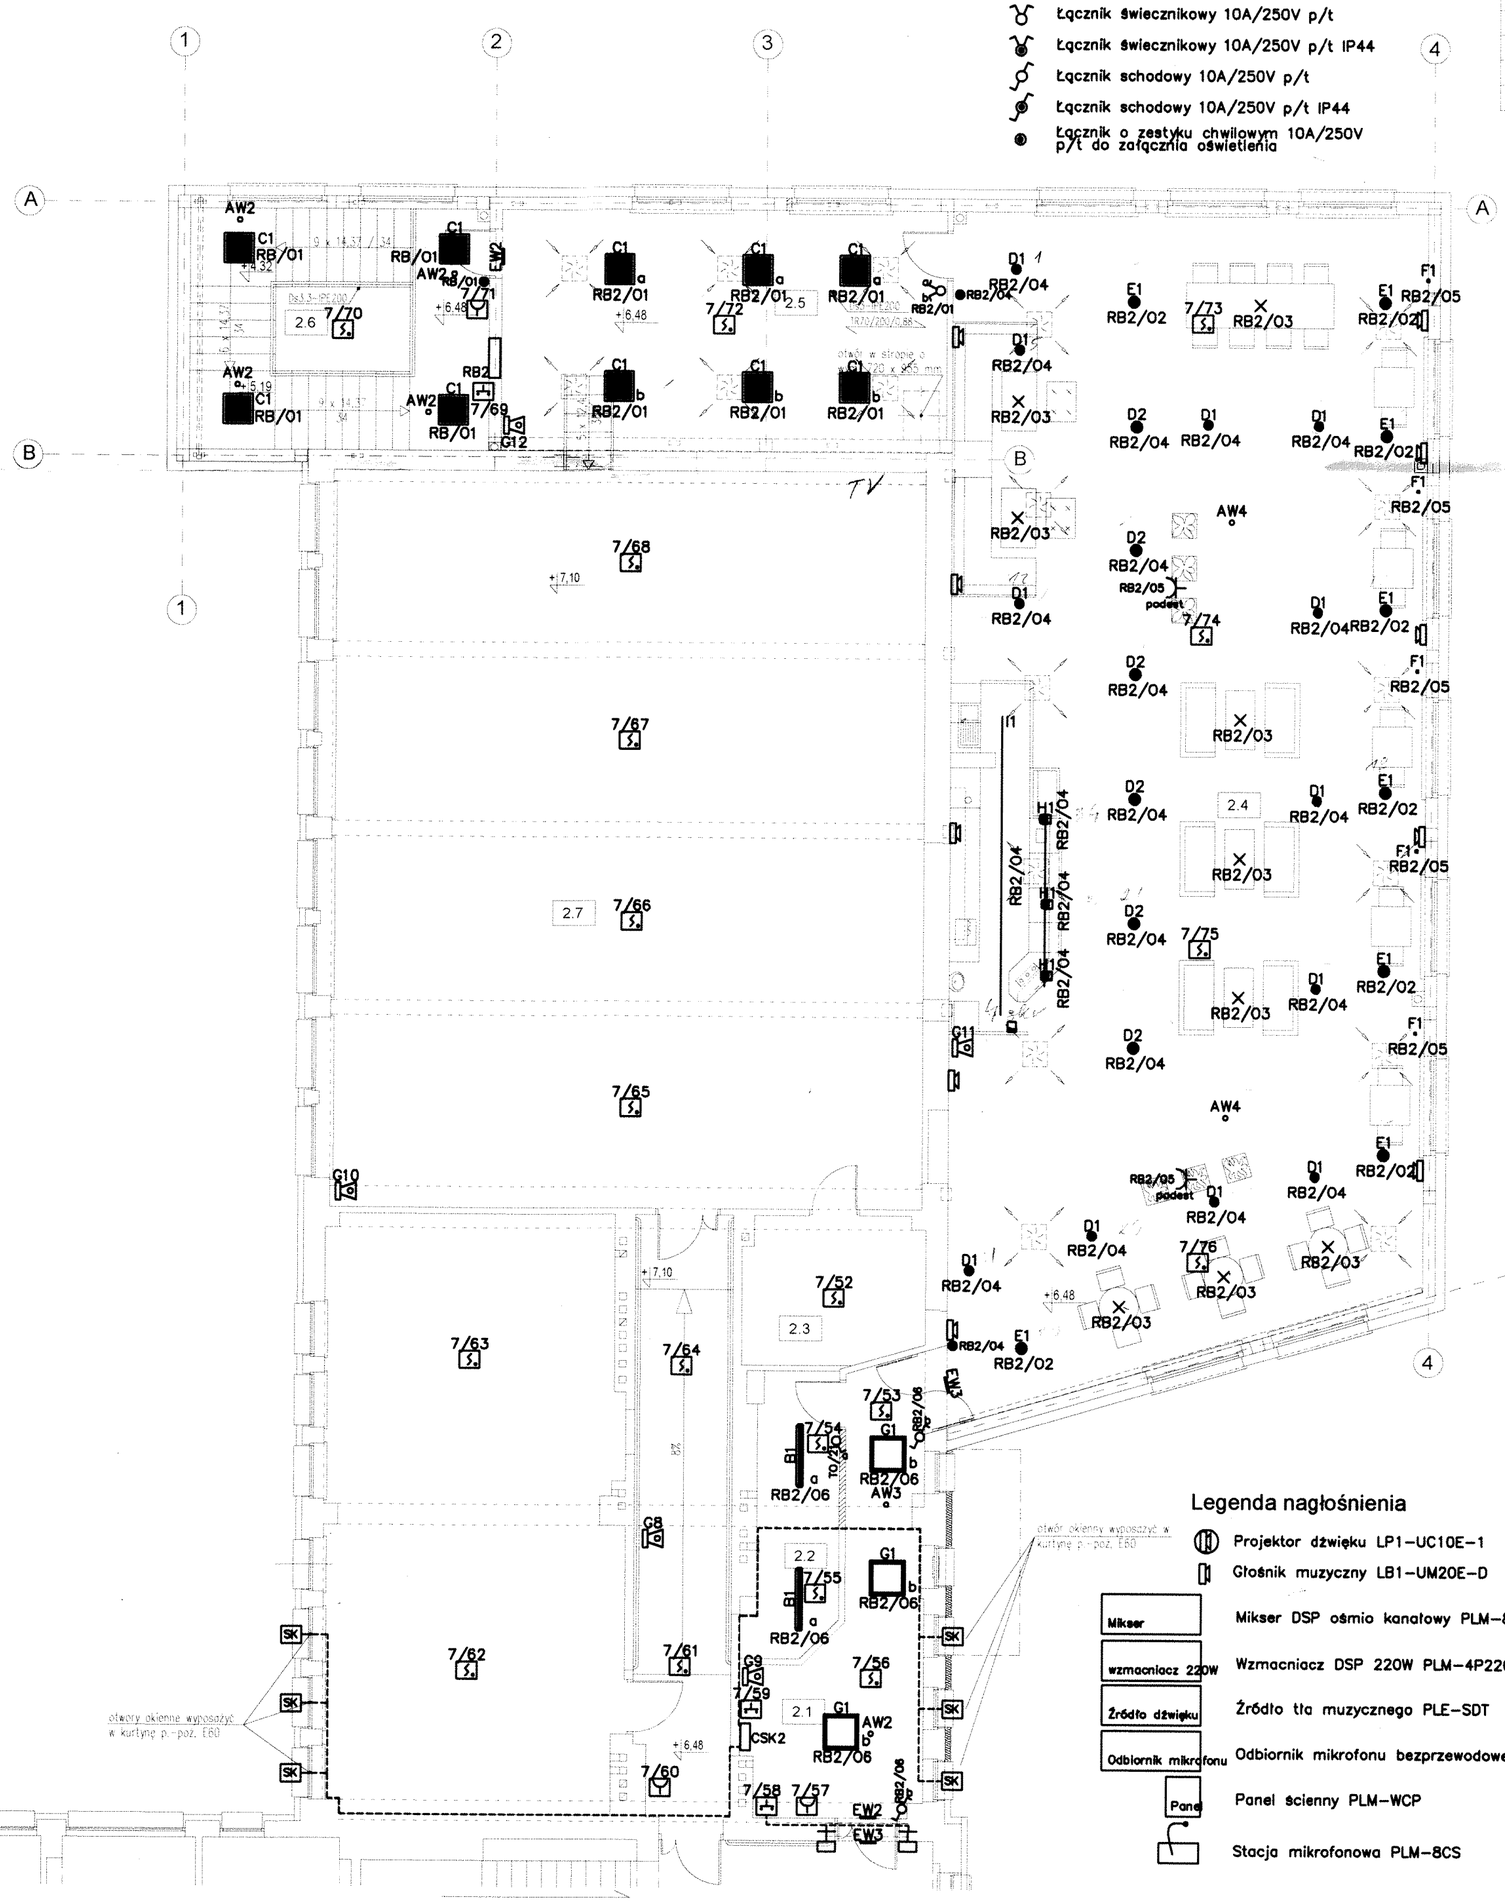

LEGENDA – OŚWIETLENIE NP/00986/2015

- A1 — LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 3900LM SHM E IP65 840 / 620X620
- A2 — LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 6600LM SHM E IP65 840 / 620X620
- A3 — LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 8800LM SHM E IP65 840 / 620X620
- B1 — LUXIONA TROLL NEPTUN LED 2600LM PC OPAL E IP65 840
- B2 — LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM PC OPAL E IP65 840
- B3 — LUXIONA TROLL NEPTUN LED 5200LM PC OPAL E IP65 840
- C1 — LUXIONA TROLL RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E IP44 34 840 / 600X600
- D1 — LUXIONA TROLL BERYL LED O 5Y 1200LM E 34 830
- D2 — LUXIONA TROLL BERYL LED O 5Y 2500LM E 34 830
- E1 — LUXIONA TROLL BERYL N LED O 5Y 2500LM E 34 830
- F1 — LUXIONA TROLL BERYL KN LED UP&DOWN 2x4W LED 15° 230V IP40 34 830
- G1 — LUXIONA TROLL X-LINE SQ N LED 5200LM PLX E 24 840
- H1 — LUXIONA TROLL TEAR LED 2000LM MEDIUM E 34 3F 830
- I1 — LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m osłonka mleczna, diody białe ciepłe, 14.16W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588
- J1 — LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m osłonka mleczna, diody białe zimne, 14.16W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588 IP65
- J2 — LUXIONA TROLL LAMPAS N1 1m osłonka mleczna, diody białe zimne, 4.56W DC12V, bez zasilacza, przewód 1.5m, komplet mocowań 00588 IP65
- K1ow — LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 2X18W TC-L ODB SHM E IP65 34 2J AT 840 / TERMOSTAT
- AW1 — LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA HWM/2/SE/AT
- AW2 — LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVNO/2/SE/AT
- AW3 — LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVNC/2/SE/AT
- AW4 — LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA LVPO/2/SE/AT
- EW1 — LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA HL/2/SE/AT
- EW2 — LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA IFB/2/SE/AT
- EW3 — LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA IFAC/2/SE/AT
- × — WYPUST KABLOWY SUFITOWY DO ZASILANIA ŻYRANDOLA
- GNIAZDO 230V PODŁOGOWE POD PODESTEM DLA ROŚLIN

Legenda SAP

- SK — Siłownik kurtyny okiennej
- Czujka optyczna dymu
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Moduł sterujący
- Trzymacz elektromagnetyczny
- CSK.. — Centralka sterująca kurtyną okna

Legenda nagłośnienia

- Projektor dźwięku LP1-UC10E-1
- Głośnik muzyczny LB1-UM20E-D
- Mikser — Mikser DSP ośmio kanałowy PLM-8M8
- wzmacniacz 220W — Wzmacniacz DSP 220W PLM-4P220
- Źródło dźwięku — Źródło tła muzycznego PLE-SDT
- Odbiornik mikrofonu — Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego MW1-RX-F4
- Panel — Panel ścienny PLM-WCP
- Stacja mikrofonowa PLM-8CS

INWESTOR	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arpus Spółka z o.o. ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel. (052) 323 41 00 fax (052) 323 41 20 e-mail: pracownia@arpus.com.pl
PRZEDSIĘWZIĘCIE	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut 2 piętra - oświetlenie, nagłośnienie i SAP
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Wiesław Kolassa; NR UPRAWNIEŃ: Nr KUP/0143/POOE/11; PODPIS
OPRACOWAŁ	
SPRAWDZAJĄCY	
SKALA	1:100
NR ZLECENIA	4/2015
DATA	22.07.2015r.
NR RYS.	8