


NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	RODZAJE POSADZKI
0.27.1	PRZEDSIONEK	7,43	GRES
0.27.2	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA ORAZ DOZOWANIA KOAGULANTA	2,15	GRES
0.27.3	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA ORAZ DOZOWANIA KOREKTORA PH (KWASU SIARKOWEGO)	3,64	GRES
0.27.4	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA ORAZ DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU	4,86	GRES
SUMA		18,08	

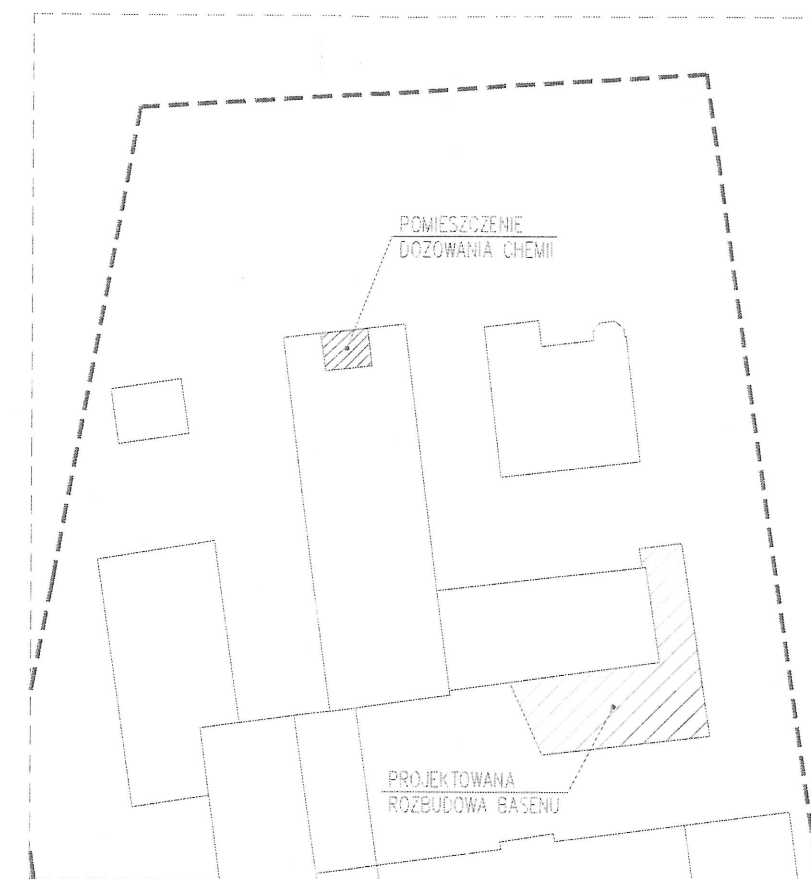


Legenda

Gniazdo pojedyncze 16A/250V IP44
 p/t 2P+Z z ramką pojedynczą

Zasilanie gniazd wykonać z lokalnych obwodów


INWESTOR		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław	
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o.		ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl
PRZEDSIĘWZIECIE		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pjalnią wód lecniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PARTERU BUDYNKU LECZNICZO-UZDROWISKOWEGO POMIESZCZEŃ DOZOWANIA CHEMII - GNIAZDA			
	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Kolassa <small>Upoważnienie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr KUP/O143/POC/11</small>	PODPIS 	NR ZLECENIA 4/2015
OPRACOWAŁ			DATA 22.07.2015r.
SPRAWDZAJĄCY			NR RYS 9

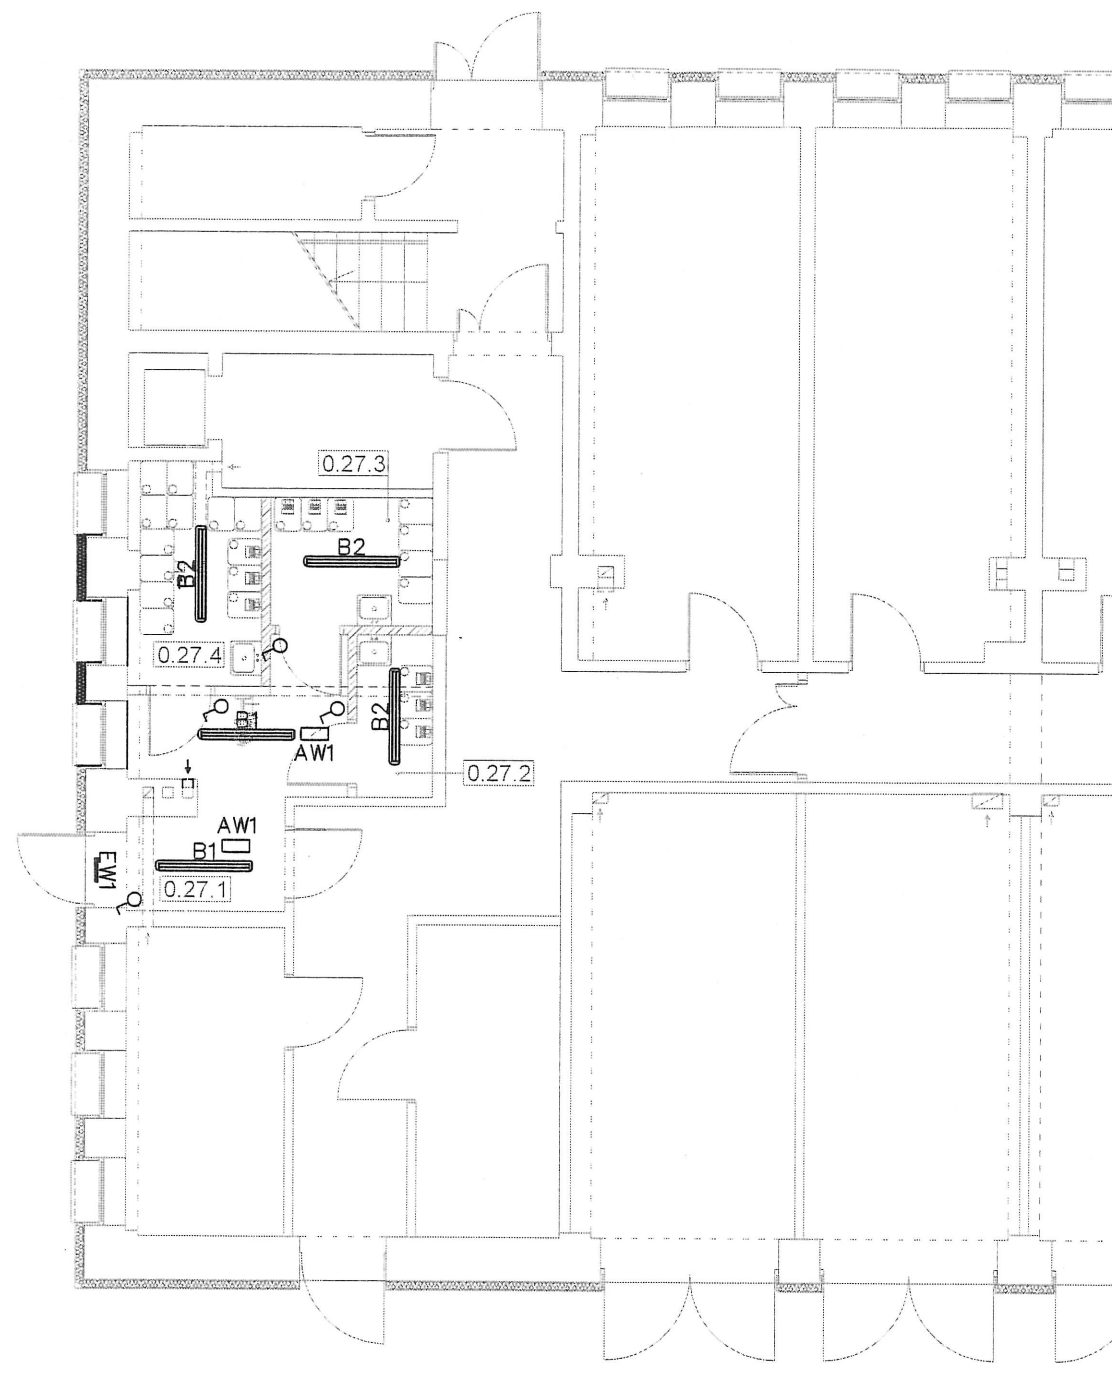

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	RODZAJE POSADZKI
0.27.1	PRZEDSIONEK	7,43	GRES
0.27.2	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA ORAZ DOZOWANIA KOAGULANTA	2,15	GRES
0.27.3	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA ORAZ DOZOWANIA KOREKTORA PH (KWASU SIARKOWEGO)	3,64	GRES
0.27.4	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA ORAZ DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU	4,86	GRES
	SUMA	18,08	

Legenda oświetlenia

- ⌚ Łącznik jednobiegunowy 10A/250V p/t III
- ⌚ Łącznik jednobiegunowy 10A/250V p/t IP44
- ⌚ Łącznik świecznikowy 10A/250V p/t
- ⌚ Łącznik świecznikowy 10A/250V p/t IP44
- ⌚ Łącznik schodowy 10A/250V p/t
- ⌚ Łącznik schodowy 10A/250V p/t IP44
- ⊙ Łącznik p/t do o zestawu chwilowym 10A/250V załącznika oświetlenia

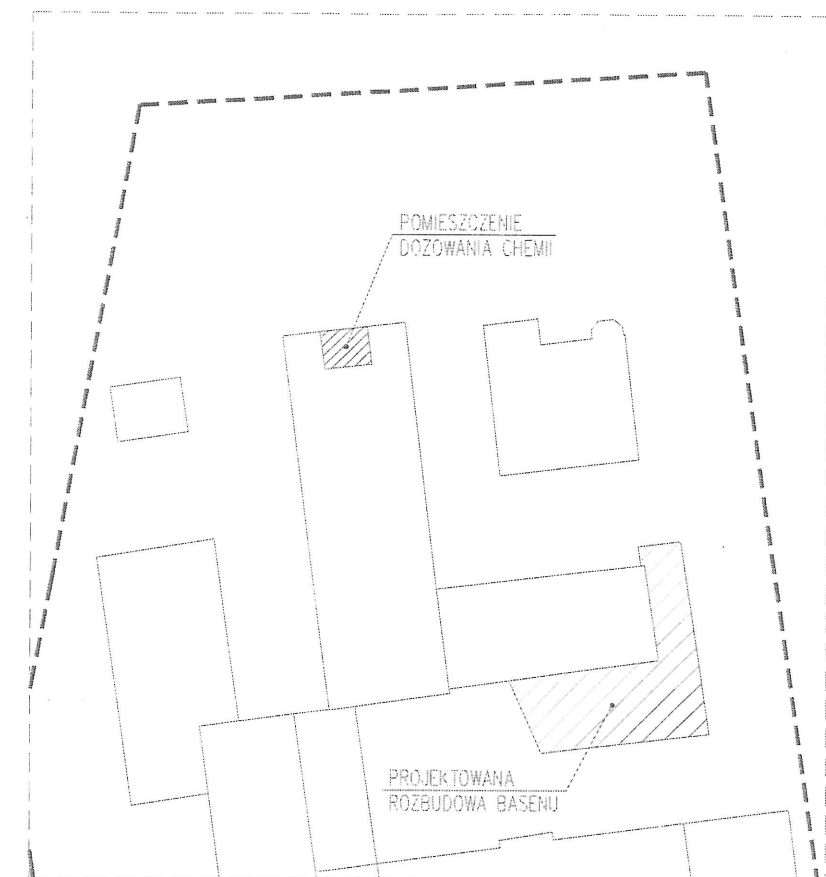

LEGENDA – OŚWIETLЕНИЕ NP/00986/2015

- B1 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 2600LM PC OPAL E IP65 840
- B2 LUXIONA TROLL NEPTUN LED 4400LM PC OPAL E IP65 840
- AW1 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA HWM/2/SE/AT
- EW1 LUXIONA TROLL OPRAWA AWARYJNA HL/2/SE/AT

Zasilanie oświetlenia wykonać z lokalnych obwodów

INWESTOR	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław		
JEDNOSTKA AUTORSKA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		
OPRACOWANIA	ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl		
PRZEDSIĘWZIĘCIE	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU RZUT PARTERU BUDYNKU LECZNICZO-UZDROWISKOWEGO POMIESZCZEŃ DOZOWANIA CHEMII - OŚWIETLЕНИЕ			
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Kolassa <small>Uprawnienia budowlane do projektowania oraz ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr KUP/0143/POC/11</small>	NR UPRAWNIEN	PODPIS
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZAJĄCY			
			SKALA 1:100
			NR ZLECENIA 4/2015
			DATA 22.07.2015r.
			NR RYS. 10

STACJA TRANSFORMATOROWA

NA ISTNIEJĄCEJ LINII KABLOWEJ
ZABUDOWAĆ ZŁĄCZE ZK-3
I ZASILIC Z NIEGO PROJEKTOWANY BUDYNEK

w scianie budynku

Przebieg kabla, odkopać i doprowadzić do ZK 3, drugi po
zamontowaniu wydłużyć o 25 m
i wprowadzić do ZK 3

PAWILON MIESZKALNY (ROZBUDOWA)

YAKY4x120

YAKY4x120

3 x 100A

PROJEKTOWANY BUDYNEK

YAKY4x120

RB2

RB1

YKY5x10

YKY5x10

RB

HDG2x1,5

WG

pożarowy wyłącznik prądu

układ sieci TN-C-S

INWESTOR	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
----------	--


JEDNOSTKA AUTORSKA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ
OPRACOWANIA		tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl

PRZEDSIĘWZIĘCIE	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód lecznicznych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)
-----------------	--

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
---------	--------------------	--------	-------------



TYTUŁ RYSUNKU

SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Kolassa			1:100
	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr KUP/0143/POOE/11			NR ZLECENIA 4/2015
OPRACOWAŁ				DATA 22.07.2015r.
SPRAWDZAJĄCY				NR RYS. 11


zasilanie z RB2

tablica sterowania roletami TSR

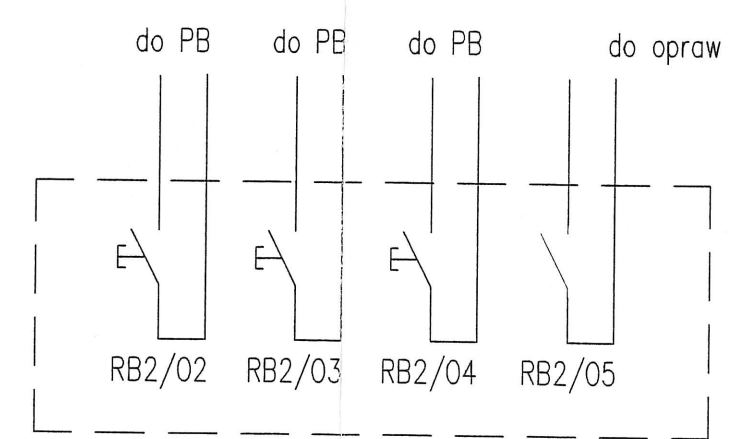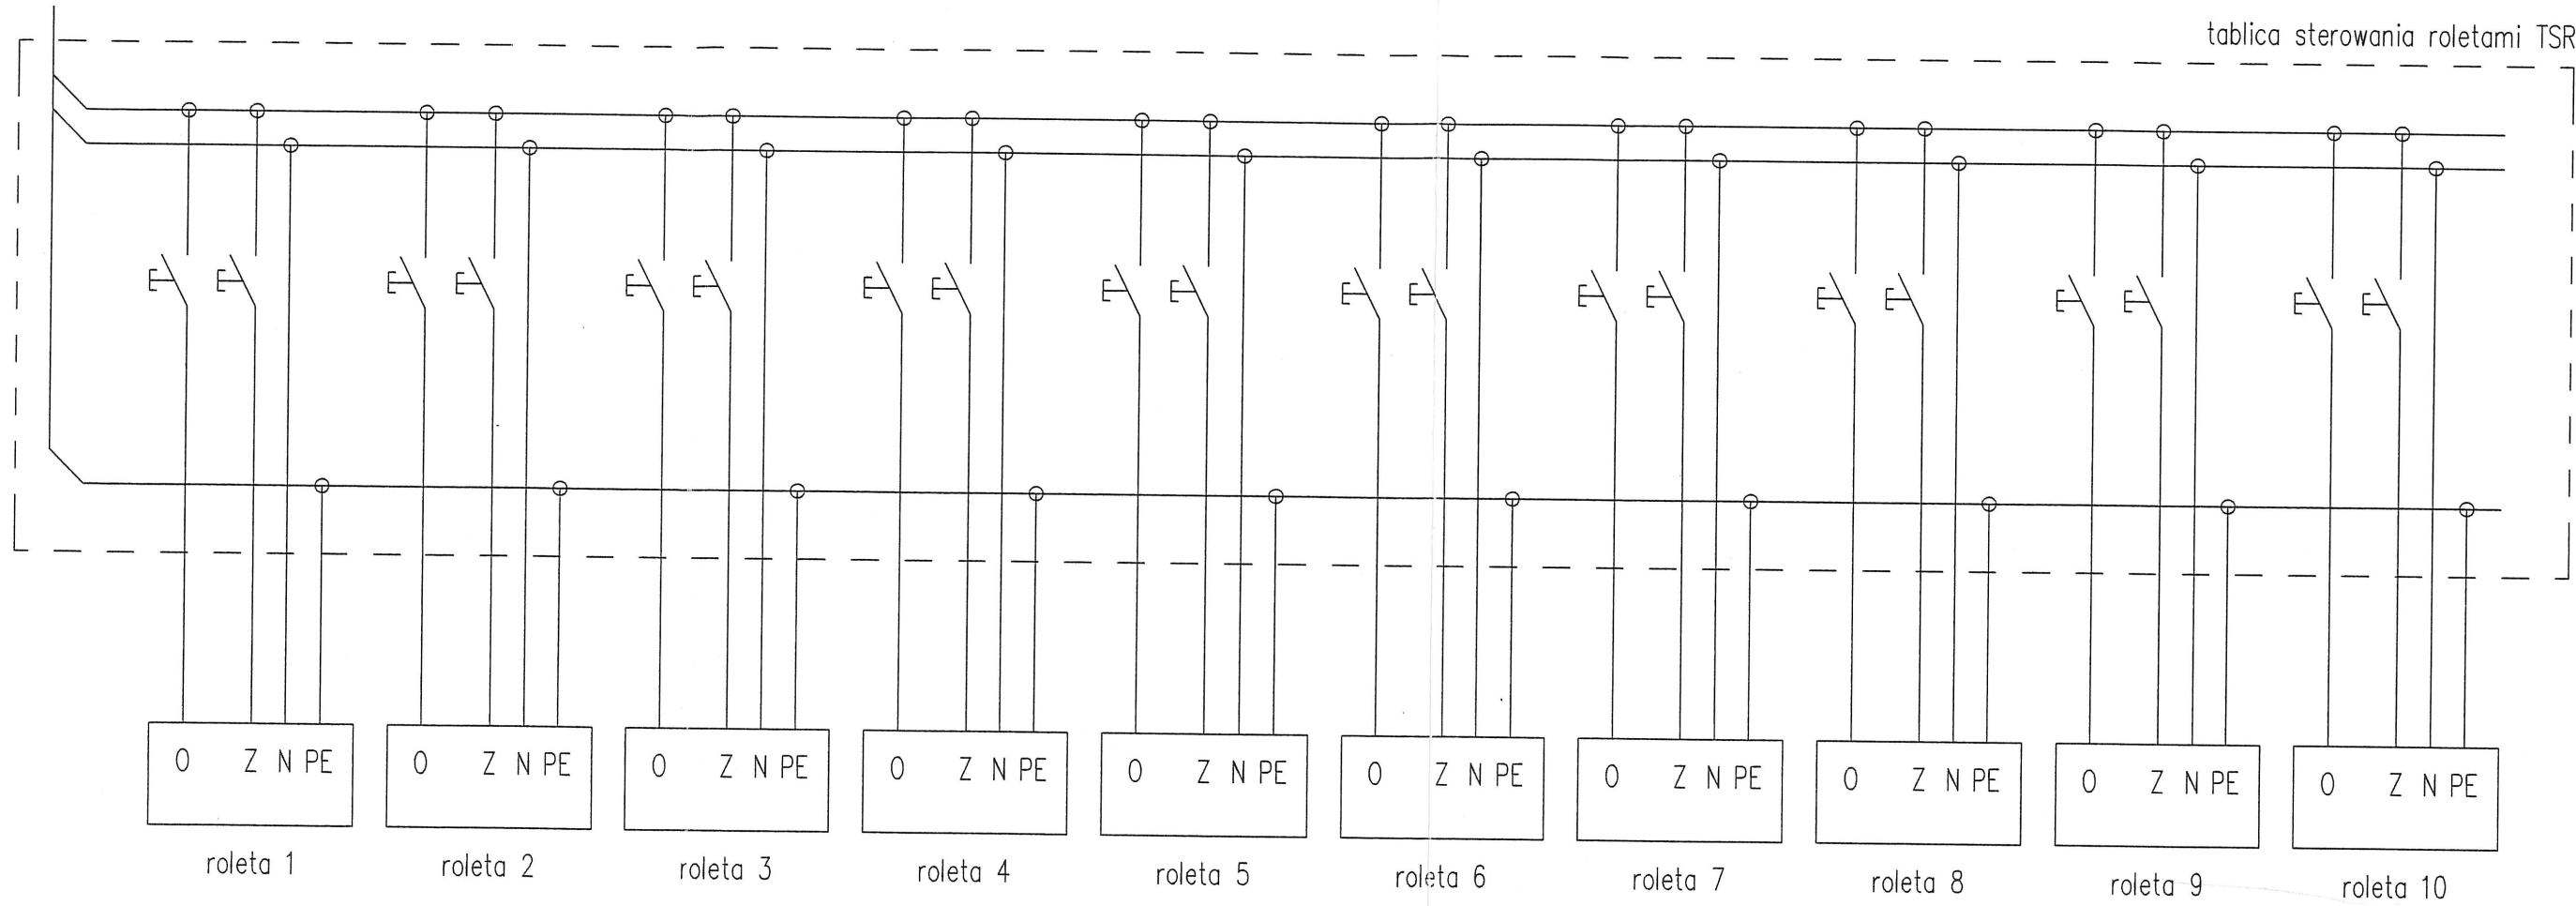

tablica sterowania oświetleniem TSO
- 3 przyciski monostabilne
- 1 łącznik bistabilny

INWESTOR		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław	
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  Spółka z o.o. ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl	
PRZEDSIĘWZIĘCIE		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód lecniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMATY TABLIC TSR i TSO			
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	
PROJEKTANT		mgr inż. Wiesław Kolassa Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr KUP/0143/POOE/11	
OPRACOWAŁ		DATA	
SPRAWDZAJĄCY		NR RYS.	
		12	

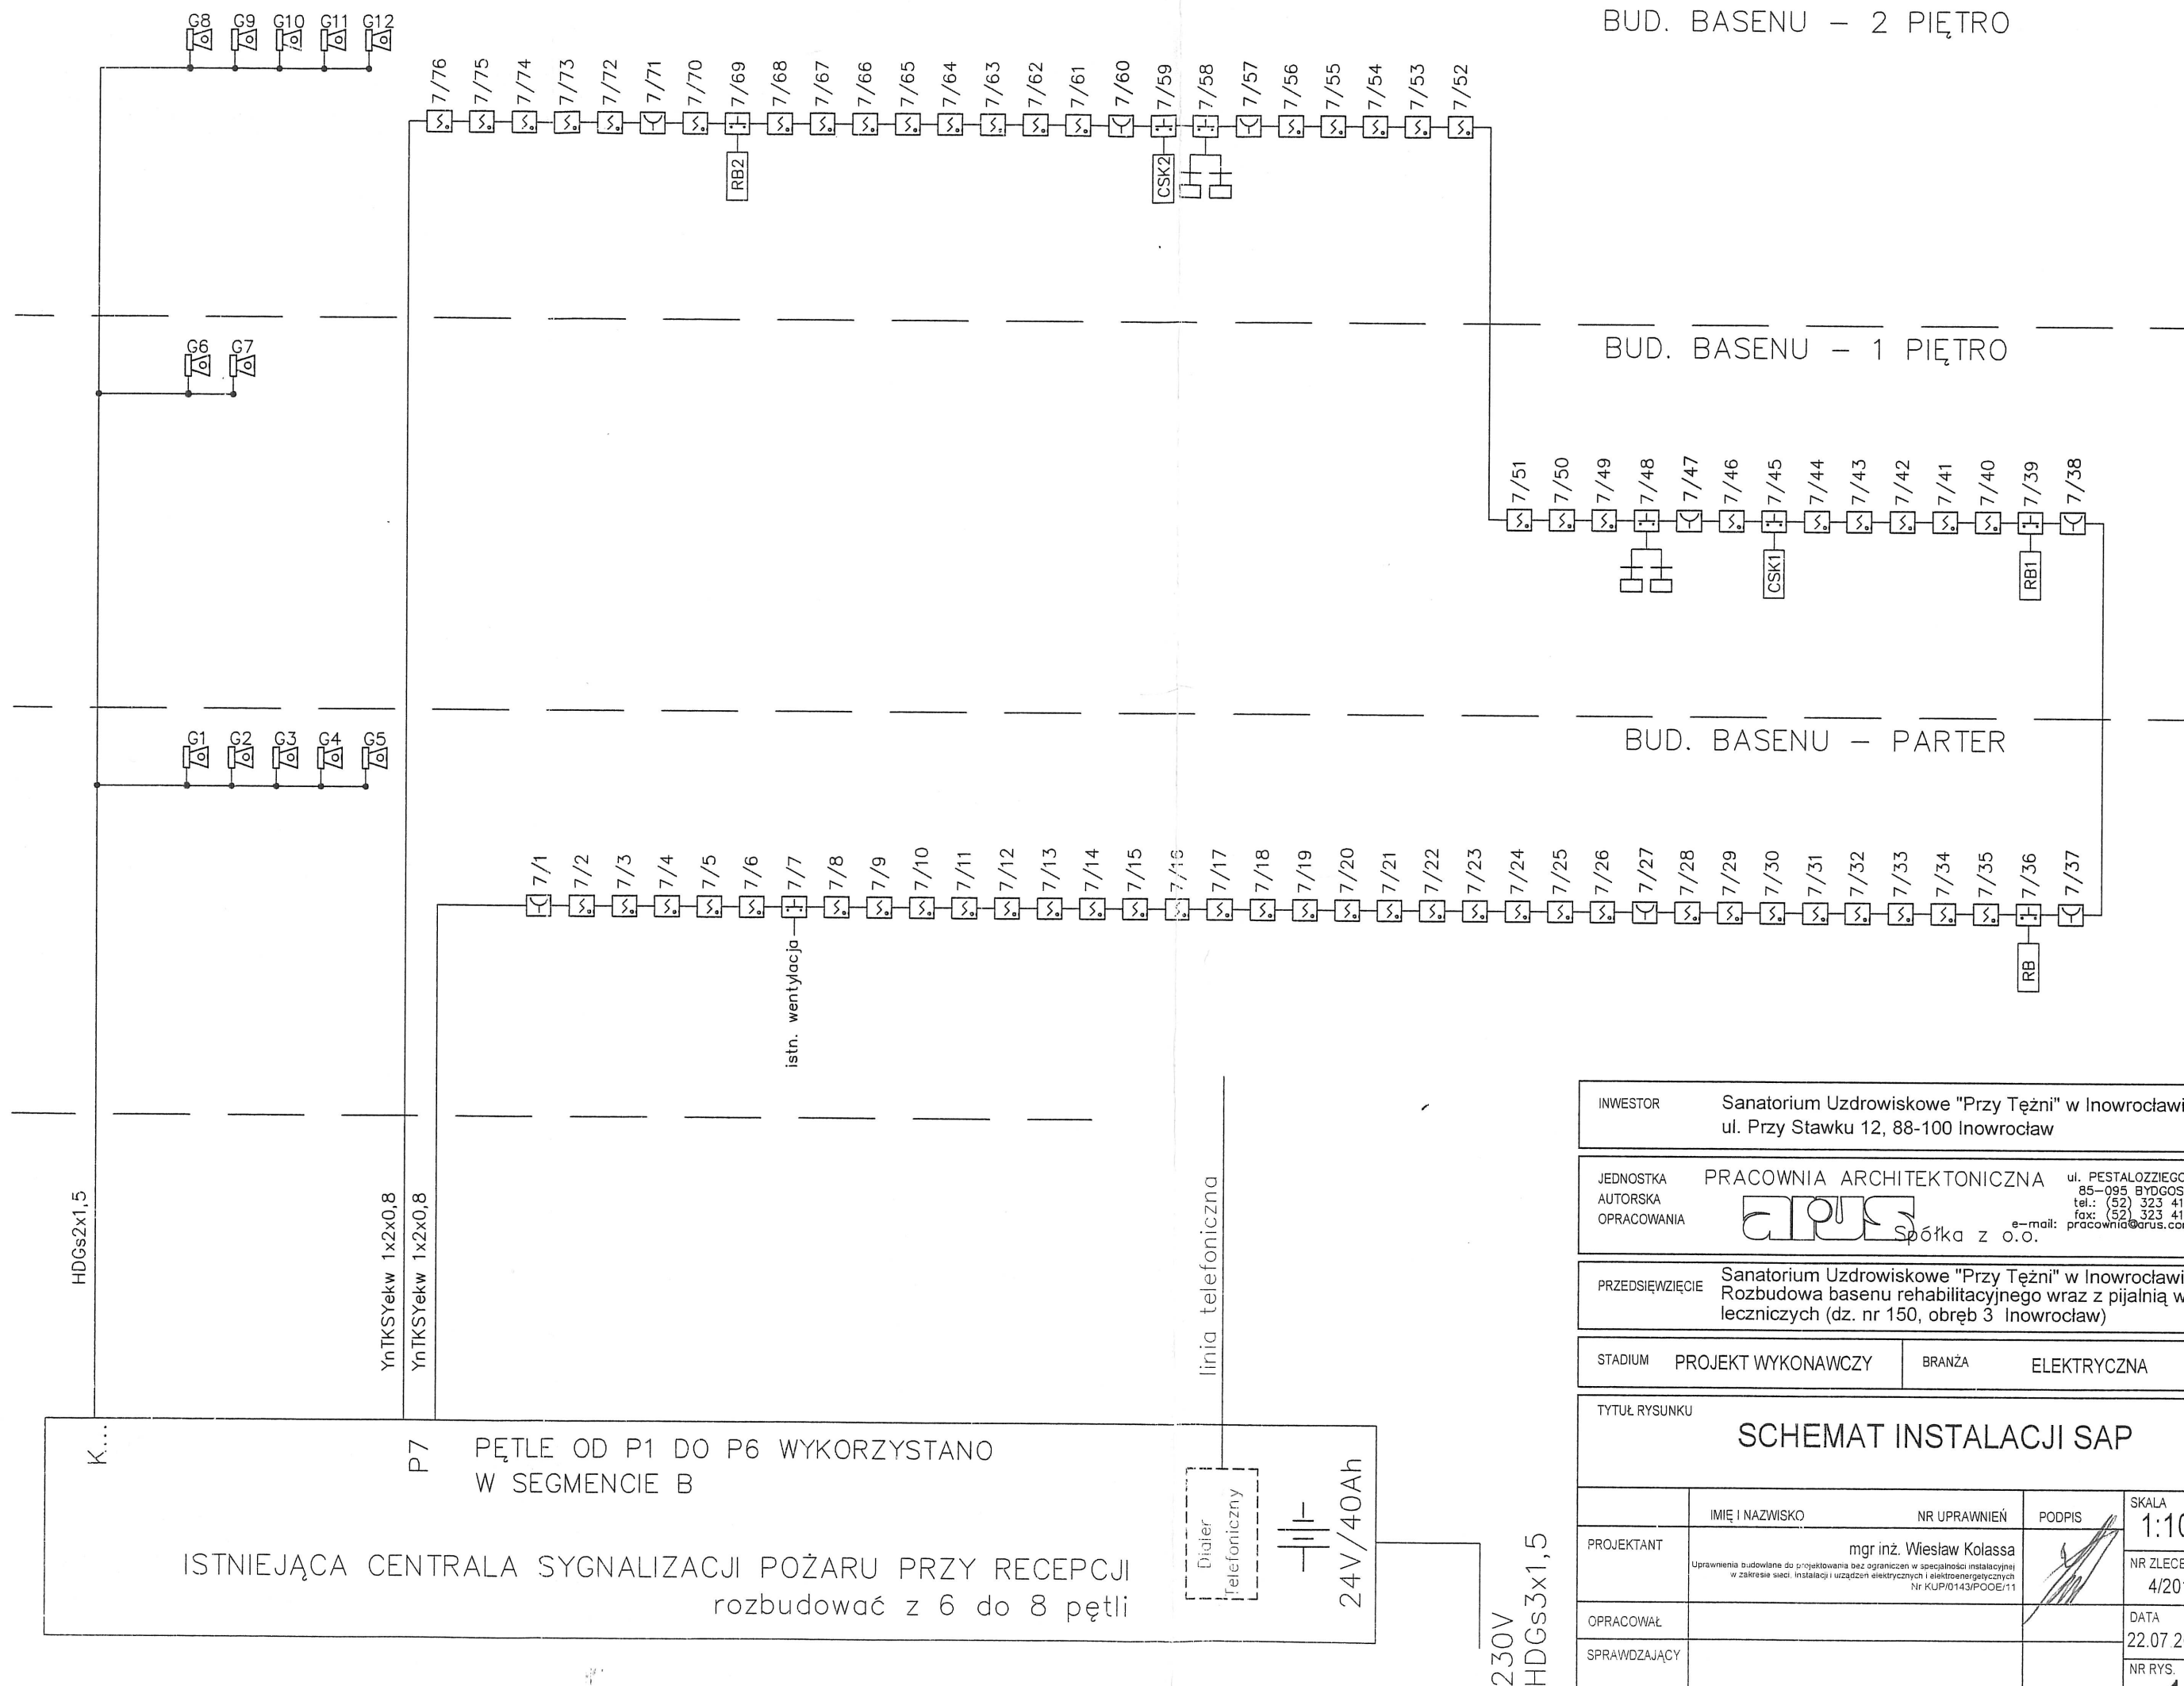

BUD. BASENU – 2 PIĘTRO

BUD. BASENU – 1 PIĘTRO

BUD. BASENU – PARTER

INWESTOR Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław

JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AUTORSKA
OPRACOWANIA

ul. PESTALOZZIEGO 15
85-095 BYDGOSZCZ
tel.: (52) 323 41 00
fax: (52) 323 41 20
e-mail: pracownia@arus.com.pl

Spółka z o.o.

PRZEDSIĘWZIĘCIE Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu
Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód
lecniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)


STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA



TYTUŁ RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI SAP

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Kolassa			1:100
OPRACOWAŁ				NR ZLECENIA
SPRAWDZAJĄCY				4/2015
				DATA
				22.07.2015r.
				NR RYS.
				14

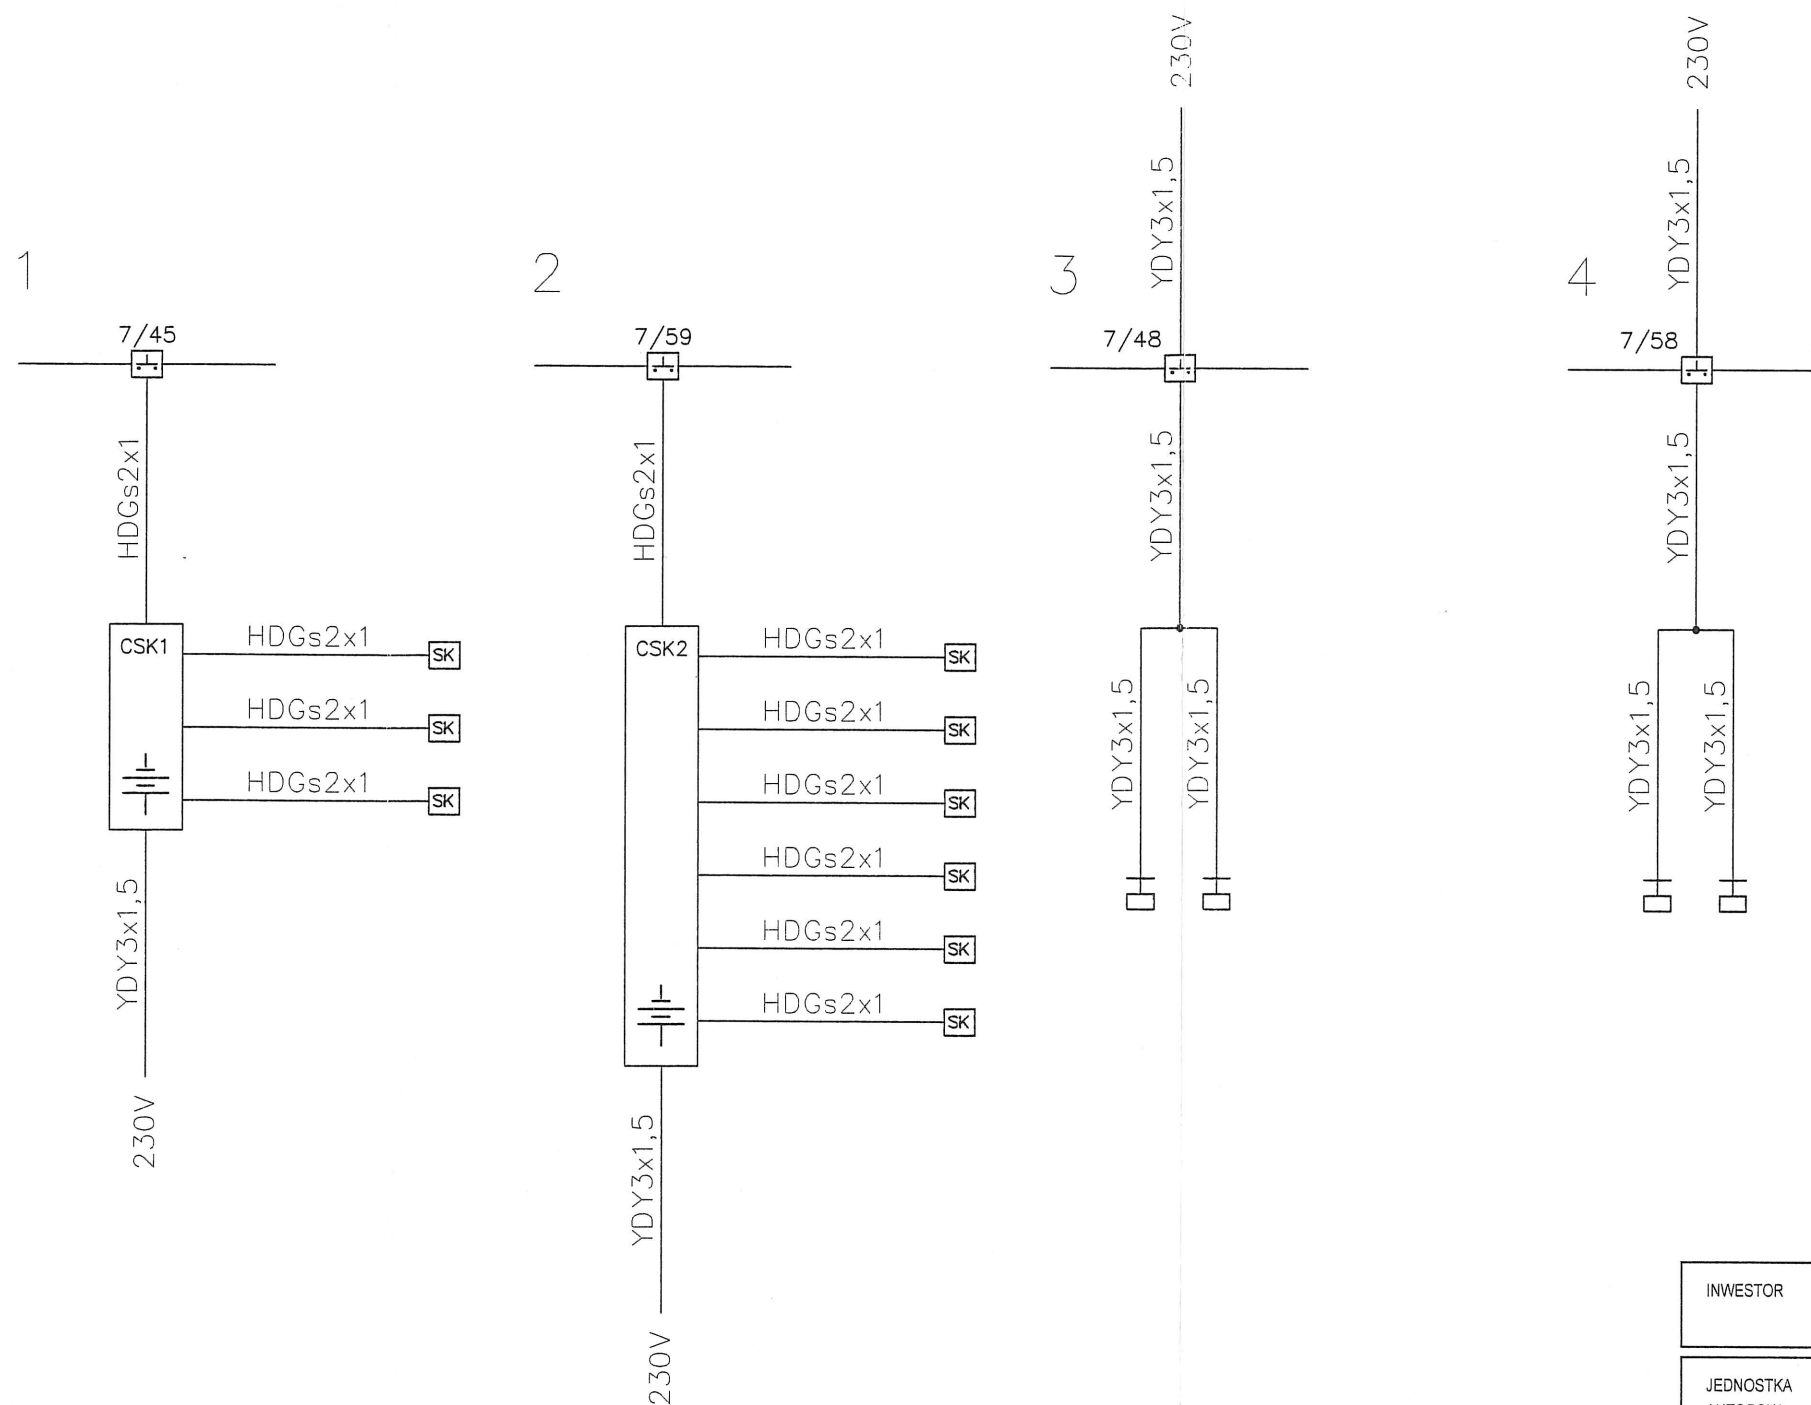

- 1 - schemat sterowania kurtynami pożarowymi na oknach 1 piętra
- 2 - schemat sterowania kurtynami pożarowymi na oknach 2 piętra
- 3 - schemat sterowania trzymaczami drzwi na 1 piętrze
- 4 - schemat sterowania trzymaczami drzwi na 2 piętrze

INWESTOR	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław		
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl	
		Spółka z o.o.	
PRZEDSIĘWZIĘCIE	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód lecniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU			
SCHEMATY STEROWANIA SAP			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Kolassa		
	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr KUP/0143/PQOE/11		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZAJĄCY			
			SKALA 1:100
			NR ZLECENIA 4/2015
			DATA 22.07.2015
			NR RYS. 15