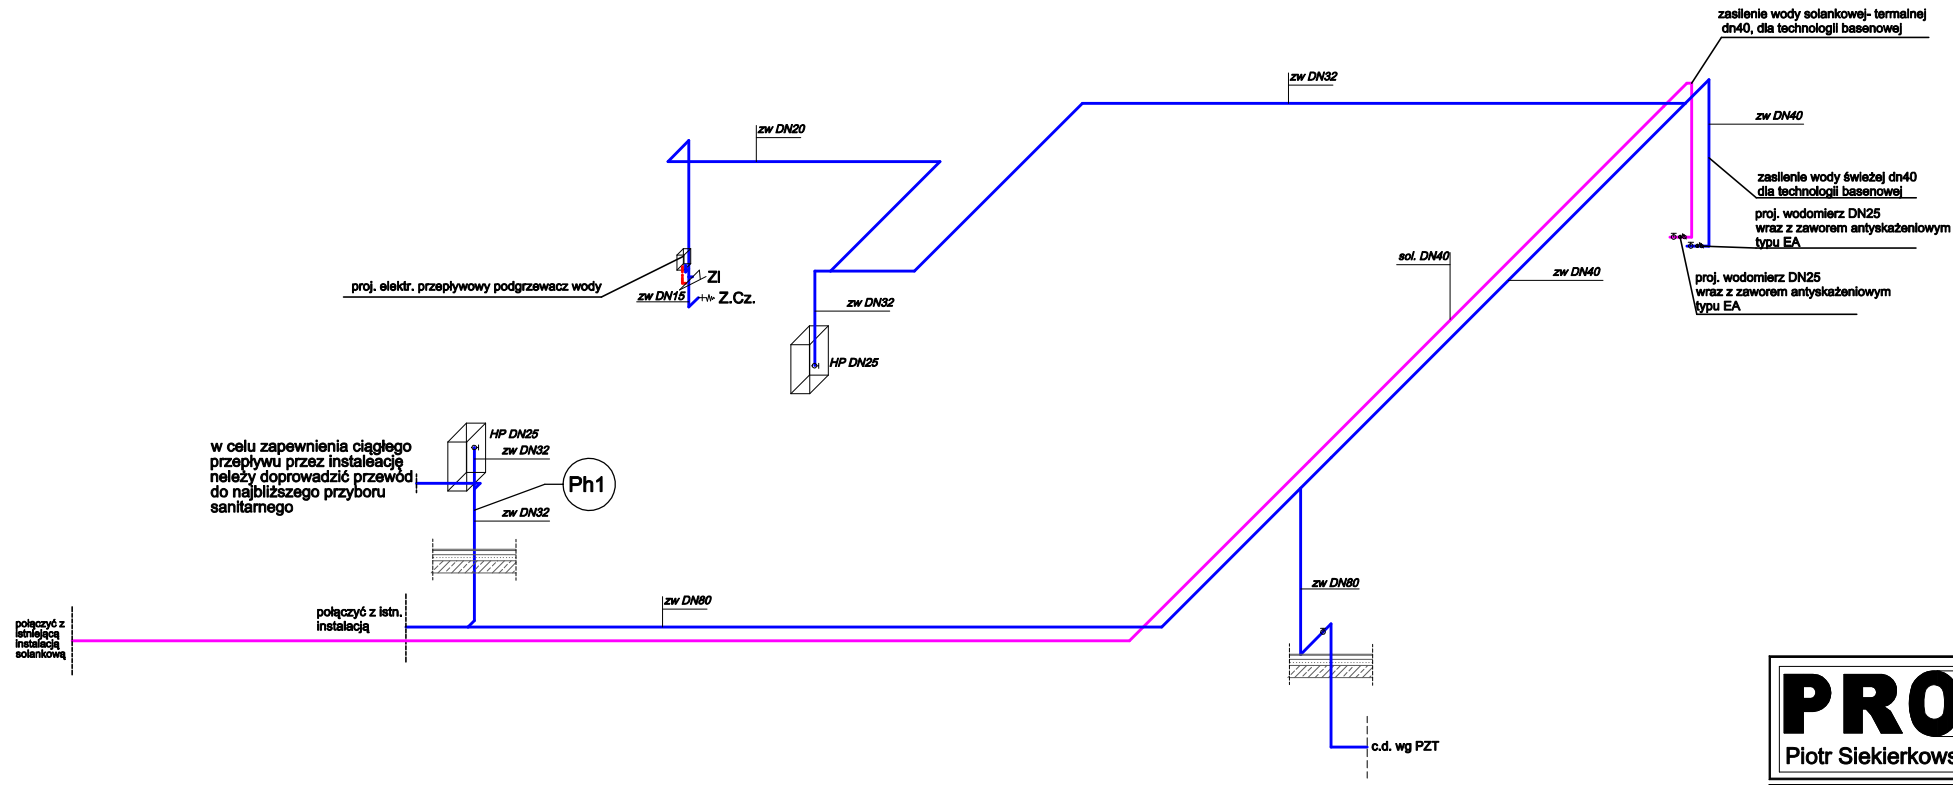

LEGENDA:

- proj. przewód zimnej wody
- proj. przewód ciepłej wody
- proj. przewód wody solankowej

Ph1 proj. pion hydrantowy

UWAGA !!!
Przewody zimnej wody użytkowej wykonać z rur i kształtek stalowych (stal ocynkowana).
Przewody wody ciepłej wykonać z rur i kształtek w wystemie BOR PLUS.
Przewody instalacji solankowej- termalnej wykonać z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej/ nierdzewnej.

Przewody zimnej wody oraz wody solankowej prowadzić pod kanałami wentylacyjnymi, unikając kolizji z wentylacją mechaniczną i kanalizacją sanitarną.

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych powinny być umieszczone na wysokości 1,35 ± 0,1m od poziomu podłogi.

PROKAN
Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski
tel. 052 552 00 82
biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

INWESTOR	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arus Spółka z o.o. ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl
PRZEDSIĘWZIĘCIE	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

	IMIĘ I NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Siekierkowski Nr upr. KUP/0133/POOS/05 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Iwona Michorczyk		NR ZLECENIA 4/2015
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.Tomasz Kochanowski Nr upr. KUP/0056/POOS/10 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		DATA 22.07.2015r.
			NR RYS. 11